


Strefy zagrożenia wybuchem 2 i odległości bezpieczeństwa.

$R=1,5\text{ m}$ we wszystkich kierunkach od króćców zbiornika.

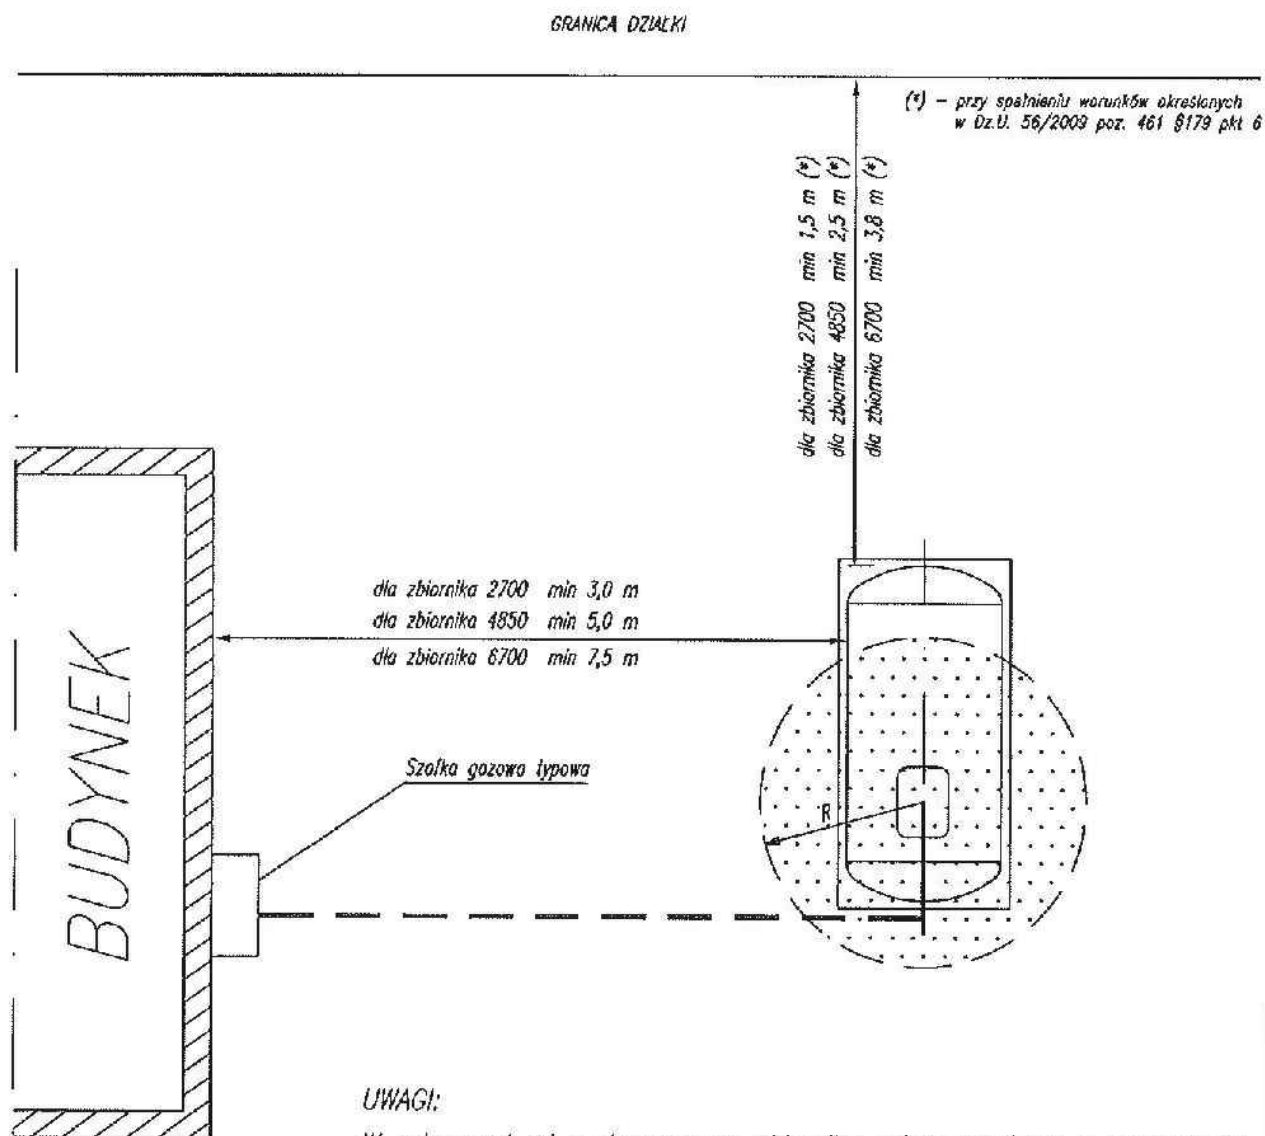

UWAGI:

W zależności od zastosowanego zbiornika należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wymaganej odległości bezpieczeństwa:

zbiornik 2700 l – min 3,0m

zbiornik 4850 l – min 5,0m

zbiornik 6400/6700 l – min 7,5m

Temat	Przyłącze gazowe oraz wewnętrzna instalacja gazowa w budynku Szkoły Podstawowej w Siecieorzycach STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM I ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA	
Inwestor	Gmina Szprotawa ul. Rynek 45 67-300 SZPROTAWA	Rys. nr 7
Adres	SIECIEBORZYCE 49A; 67- 320 MAŁOMICE, działka nr 917/2, 0015, 081007_5	Skala —
Opracował	Ryszard Żmuda - nr uprawnień 165/76/ZG	
Projektant	Anita Nowak - nr uprawnień 17/2000/Gw	